

WEM Klimaelement MV-D

Art. 02011-3

Beschreibung

Das WEM Klimaelement MV-D ist eine 25 mm starke, stabilisierte Lehmplatte mit integrierten Heiz- bzw. Kühlleitungen aus einem sauerstoffdichten Mehrschicht-Verbundrohr.

Anwendung

Das WEM Klimaelement MV-D ist eine Trockenbauplatte und wird eingesetzt:

- Bei der Deckenmontage
- oder als Wandheizung/-kühlung, wenn im späteren Betrieb mit einer hohen Feuchtebelastung zu rechnen ist (z.B. durch Kondensatbildung bei hohen Kühllasten).

Als Niedertemperaturheizung wird sie zur Unterstützung des vorhandenen Heizungs- bzw. Kühlsystems oder als alleinige Heizung/Kühlung verwendet. Sie ist sowohl für den Einsatz im Neubau als auch für die Sanierung von Altbauten geeignet. Als Trockenbauplatte ist das WEM Klimaelement MV-D ideal für Massivholzhäuser und Holzrahmenhäuser geeignet.



Vorteile

- Hoher Schallschutz
- Minimale Trockenzeiten
- einfache u. schnelle Verarbeitung
- minimaler Feuchteeintrag durch dünne Putzschichten
- reines Naturprodukt ohne Stoffbelastung
- diffusionsoffen und kapillar leitfähig
- das 16 mm starke Mehrschicht-Verbundrohr ist absolut gasdicht gegen Sauerstoff und Wasserdampf

Werkstoffe

Platte	Natur-Baulehm, pflanzliche Fasern, gemischtkörniger gewaschener Sand, Polymer-Dispersion <1% (nur bei Klimaelement MV-D)
Heizrohr	WEM Mehrschichtverbundrohr, Ø 16 x 2 mm (PE-RT/ Aluminium/ PE-RT), DIN DVGW geprüft
Armierung	Glasfaser

Technische Daten

Max. Temperatur/Druck	95°C/10 bar
Verbindungstechnik	WEM® Pressverbinder (Presskontur U16)
Vorlauftemperatur	35°C - 45°C
Heizleistung* <i>*siehe Seite 4</i>	72 W/m ² bei T _ü = 12,5°C 129 W/m ² bei T _ü = 22,5°C
Kühlleistung* <i>*siehe Seite 5</i>	z.B. 52 W/m ² ; bei T _{Raum} 25 °C, T _{Vorlauf} 16 °C und T _{Rücklauf} 18 °C
Rohdichte der Lehmischung	ca. 1560 kg/m ³
Druckfestigkeit σ_d	> 2,5 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit λ	0,7 W/mK
Spezifische Wärmekapazität C _p	1,0 kJ/kgK
Dampfdiffusionswiderstand μ	5 – 10
Baustoffklasse	A2 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1
Kantenform	stumpf
Regelung	Raumthermostate und Stellmotoren im Heizkreisverteiler oder Thermostatventile (WEM Multibox)
Befestigung	Schrauben, Ø 4,5 - 6 mm, Klammern
Bauseitige Voraussetzungen	vor Nässe schützen, Trocken lagern, Verarbeitungstemperatur ≥ 5°C


Schallschutz

Massivbau	Reduzierung: 2,8 dB*
Vollholz	Reduzierung: 8,5 dB*
Holzrahmen	Reduzierung: 10,6 dB*

**siehe Seite 6*


	Klimaelement MV 200	Klimaelement MV 160	Klimaelement MV 80
Abmessungen	200 x 62,5 x 2,5 cm	160 x 62,5 x 2,5 cm	80 x 62,5 x 2,5 cm
Heizfläche	1,25 m ²	1,0 m ²	0,5 m ²
Gewicht	ca. 44 kg	ca. 35 kg	ca. 18 kg
Wasserinhalt	ca. 1,3 kg	ca. 1,1 kg	ca. 0,6 kg
Rohrlänge	12 m	10 m	5 m
Druckverlust	Informationen zum Druckverlust finden Sie unter „Planung“ S. 4		

Bemaßung und Befestigungspunkte:

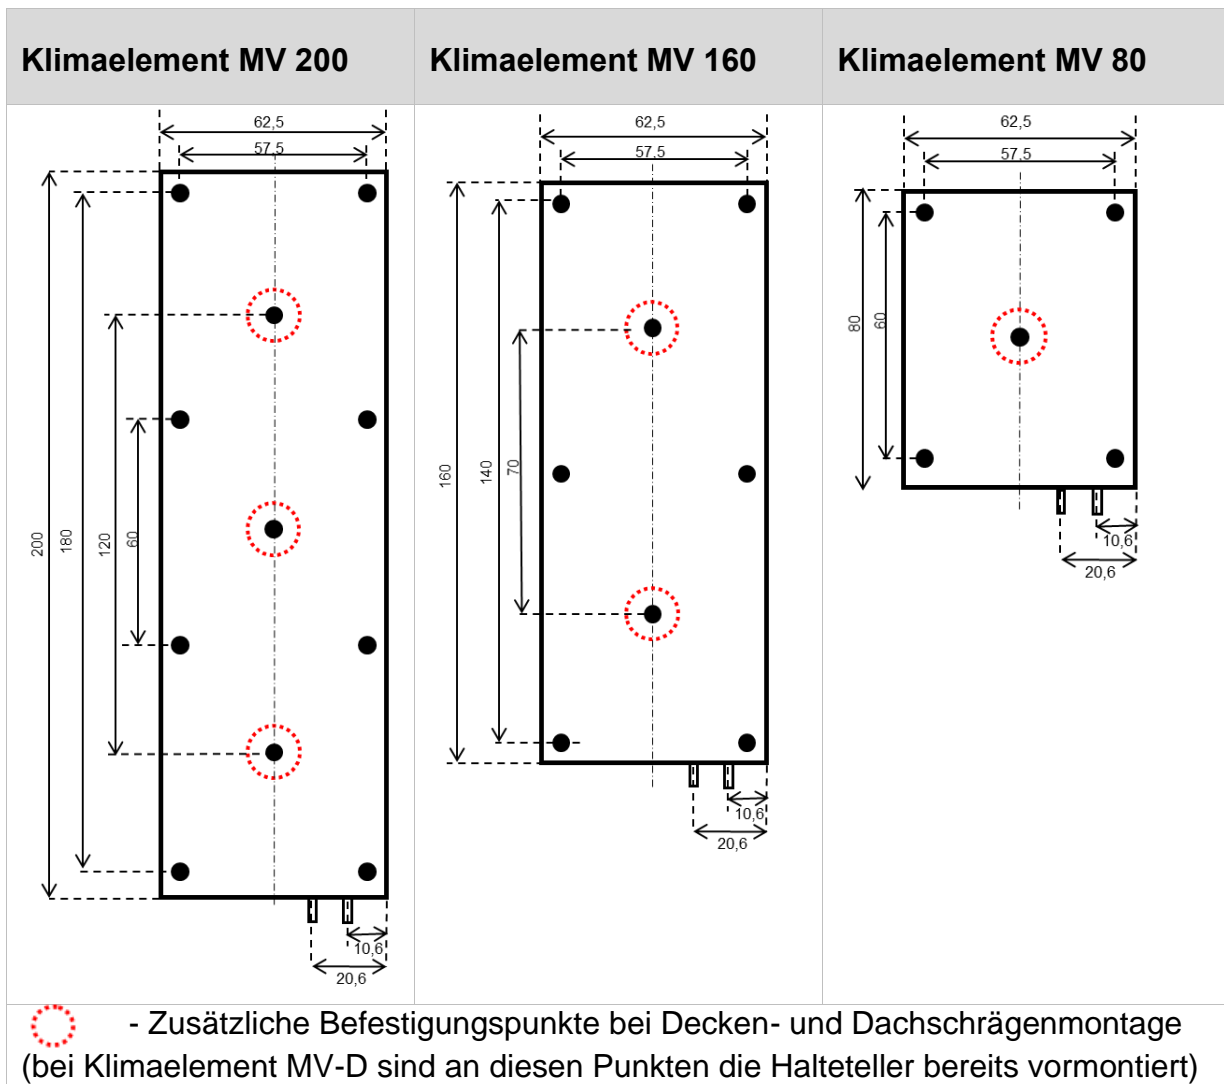

Heizleistung

Die Heizleistung ist abhängig von den Vorlauf- und Rücklauftemperaturen des Heizmittels und der zu erreichenden Raumtemperatur. Die jeweilige Heizleistung kann der Kennlinie entnommen werden.

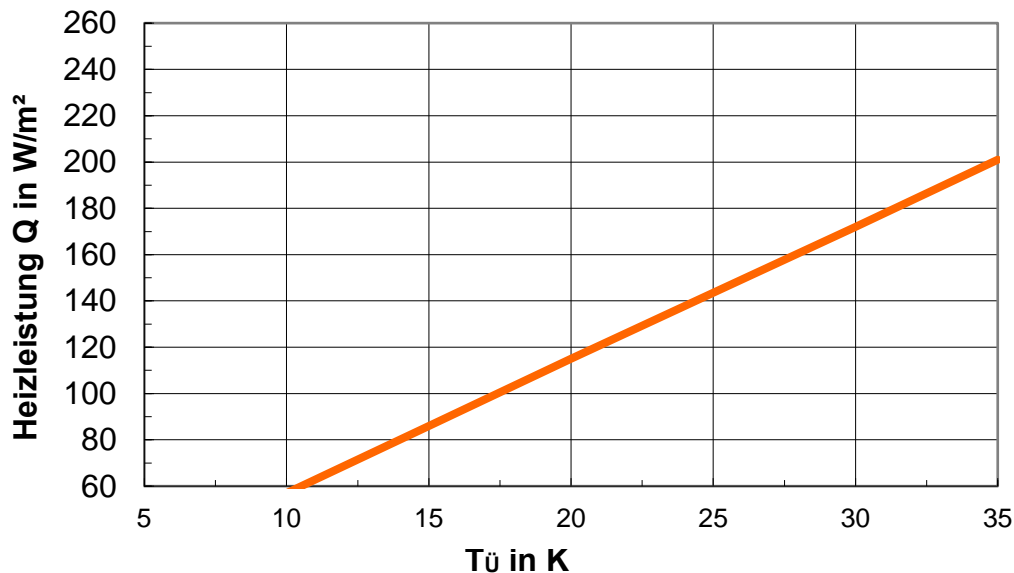

$$T_{\text{Ü}} = \frac{T_{\text{VL}} + T_{\text{RL}}}{2} - T_{\text{R}}$$

T_Ü mittlere Übertemperatur
T_{VL} Vorlauftemperatur
T_{RL} Rücklauftemperatur
T_R Raumtemperatur (hier 20°C)

Für häufig genutzte Temperaturzustände kann die Leistung direkt aus der Tabelle abgelesen werden.

T _{Vorlauf} [°C]	T _{Rücklauf} [°C]	Q [Watt/m ²]
35	30	72
40	35	100
45	35	115
45	40	129
50	40	144
50	45	158
55	45	172
55	50	186


Die angegebenen Daten gelten nur in Verbindung mit WEM Lehmputz und einer Putzschicht von max. 8 mm.

Kennlinie entnommen dem Prüfbericht nach DIN EN 442;

Prüfstelle: HLK Stuttgart, 02/2004

Kühlleistung*

Die Kühlleistung ist abhängig von den Vorlauf- und Rücklauftemperaturen des Kühlmittels und der zu erreichenden Raumtemperatur. Die jeweilige Kühlleistung kann der Kennlinie entnommen werden

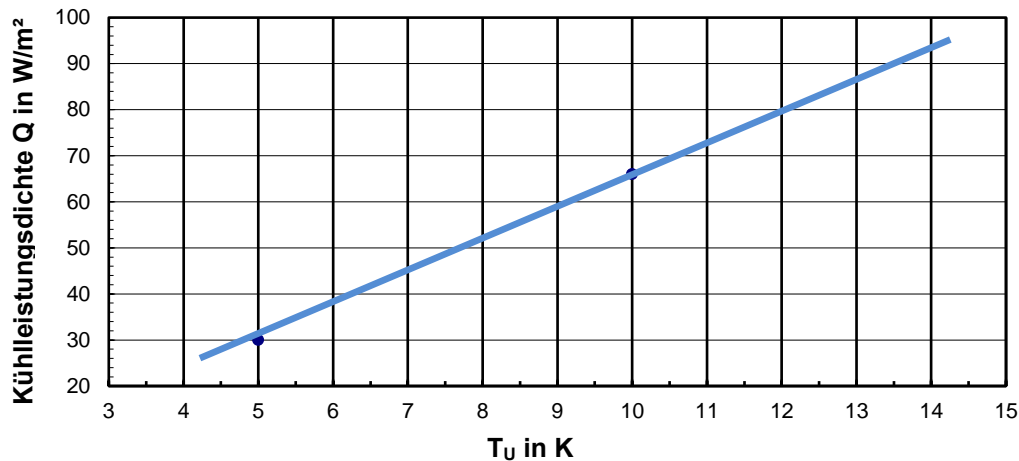

$$T_U = \frac{T_{RL} - T_{VL}}{\ln \left[\frac{T_R - T_{VL}}{T_R - T_{RL}} \right]}$$

T_U log. Untertemperatur
 T_{VL} Vorlauftemperatur
 T_{RL} Rücklauftemperatur
 T_R Raumtemperatur

Für häufig genutzte Temperaturzustände kann die Leistung direkt aus der folgenden Tabelle abgelesen werden.

T_{Raum} [°C]	$T_{Vorlauf}$ [°C]	$T_{Rücklauf}$ [°C]	Q [Watt/m ²]
23	16	18	37
	16	20	28
	18	20	24
	18	22	-
25	16	18	52
	16	20	42
	18	20	37
	18	22	28
27	16	18	66
	16	20	57
	18	20	52
	18	22	41

Die angegebenen Daten gelten nur in Verbindung mit WEM Lehmputz und einer Putzschicht von max. 8 mm.

Kennlinie entnommen dem Prüfbericht nach DIN 4715 - 1;

Prüfstelle: HLK Stuttgart, 02/2004

* Für Wandkühlung, bei Deckenkühlung empfehlen wir das Klimatelement MV-D.

Schallschutz

Im Rahmen einer Masterthesis der Hochschule Koblenz wurde der Einfluss der WEM Lehmplatten 25 mm (LP) und Klimatelemente auf drei typische Wandaufbauten untersucht:

Massivbau:	175 mm Kalk-Sandstein mit 10 mm Zementputz
Vollholz:	170 mm KVH (Holz 100)
Holzrahmen:	Holzständer 6/12 cm mit 12 cm Holzfaser, beidseitig beplankt mit 2,5 cm Diagonalschalung

	Massivbau	Vollholz	Holzrahmen
Ohne Beplankung	55,0 dB	39,3 dB	35,0 dB
1 x LP + 8 mm Lehm-Feinputz	57,8 dB <i>Reduzierung: 2,8 dB</i>	47,8 dB <i>Reduzierung: 8,5 dB</i>	45,6 dB <i>Reduzierung: 10,6 dB</i>
2 x LP + 16 mm Lehm-Feinputz	58,5 dB <i>Reduzierung: 3,5 dB</i>	56,9 dB <i>Reduzierung: 17,2 dB</i>	47,7 dB <i>Reduzierung: 10,6 dB</i>
80 mm Holzfaser + LP + 8 mm Lehm-Feinputz	64,2 dB <i>Reduzierung: 9,2 dB</i>	60,2 dB <i>Reduzierung: 20,9 dB</i>	58,9 dB <i>Reduzierung: 23,9 dB</i>